


Утверждаю
 Директор
 ООО «Волоканы»
 В.И.Щенко
 20 18 г.

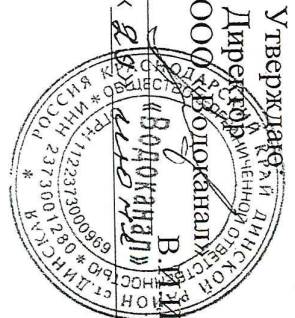

Отчет
 о качестве питьевой воды
 коммунального водопровода
 ООО «Волоканы»
 за « 11 » ноября 20 18 г.

Точка отбора проб
 Виды показателей

	Микробиологические				Органолептические				Обобщенные				Химические				Радиологические			
	Всего (анализов)	Из них не соответствующих	% нестандартных анализов	Всего (анализов)	Из них не соответствующих	% нестандартных анализов	Всего (анализов)	Из них не соответствующих	% нестандартных анализов	Всего (анализов)	Из них не соответствующих	% нестандартных анализов	Всего (анализов)	Из них не соответствующих	% нестандартных анализов					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
ст. Линская	150	4	2,6	150	1	0,6	19	1	5,2	108	-	-	-	-	-					
Источник водоснабжения	18	-	-	18	1	5,5	18	1	5,5	18	-	-	-	-	-					
перед поступлением в сеть в	42	-	-	42	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-					
Распределительной сети	90	4	4,4	90	-	-	-	-	-	90	-	-	-	-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Пос. Украинский всего	16	-	-	16	-	-	1	-	-	15	-	-	-	-	-
источник водоснабжения	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Распределительной сети	15	-	-	15	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-
с. Первоуреченское	15	-	-	15	-	-	2	-	-	14	-	-	-	-	-
всего	15	-	-	15	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
источник водоснабжения	2	-	-	2	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
Распределительной сети	13	-	-	13	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-
Итого:	181	4	4,2	181	1	0,5	22	1	4,5	131	-	-	-	-	-

Главный инженер

Начальник участка водоснабжения

Начальник лаборатории производственного контроля


Л.В. Подкорытова

В.И. Неручий

М.В. Михайлова

отрм. снб. № 2658 Д - пункт № 40
отрм. снб. № 3658 Д - пункт № 72 Д

Утверждаю:
 Директор ИДН
 ООО «Водоканал»
 Рулинский
 20 18 г.



Отчет
 о качестве питьевой воды
 коммунального водопровода
 ООО «Водоканал»
 за « 11 » августа 20 18 г.

Точка отбора проб
 Виды показателей

	Микробиологические				Органолептические				Обобщенные				Химические				Радиологические			
	Всего (анализов)	Из них не соответствующих	% нестандартных анализов	Всего (анализов)	Из них не соответствующих	% нестандартных анализов	Всего (анализов)	Из них не соответствующих	% нестандартных анализов	Всего (анализов)	Из них не соответствующих	% нестандартных анализов	Всего (анализов)	Из них не соответствующих	% нестандартных анализов	Всего (анализов)	Из них не соответствующих	% нестандартных анализов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
г. Динская																				
Итого	178	4	2,2	178	1	0,6	125	-	-	-	-	-	77	-	-					
Источник водоснабжения	23	-	-	23	1	4,3	23	-	-	-	-	-	17	-	-					
перед поступлением в сеть в	54	-	-	54	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-					
распределительной сети	101	4	3,9	101	-	-	101	-	-	-	-	-	-	-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Иос. Украинский всего	13	-	-	13	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-
источник водоснабжения	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
распределитель ной сети	12	-	-	12	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-
Первореченское сего	15	-	-	15	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-
сточник одоснабжения	3	-	-	3	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
аспределитель ой сети	12	-	-	12	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-
того:	205	4	1,9	206	4	0,48	153	-	-	-	-	-	17	-	-

Главный инженер

Начальник участка водоснабжения

Начальник лаборатории производственного контроля

Л.В.Подкорытова

В.И.Нереуцкий

М.В.Михайлова

Акт. № 2658- ВР-М-вод.м.с. 40.

УТВЕРЖДАЮ

Директор Динского филиала
ООО «Водоканал» Динский А.А.

20 18 г.



Отчет
о качестве питьевой воды
коммунального водопровода
ООО «Водоканал»

За « 14 » августа 20 18 г.

Виды показателей

очка отбора проб	Микробиологические				Органолептические				Обобщенные				Химические				Радиологические			
	Всего (анализов)	Из них не соответствующих	% нестандартных	Всего (анализов)	Из них не соответствующих	% нестандартных	Всего (анализов)	Из них не соответствующих	% нестандартных	Всего (анализов)	Из них не соответствующих	% нестандартных	Всего (анализов)	Из них не соответствующих	% нестандартных	Всего (анализов)	Из них не соответствующих	% нестандартных		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
г. Динская	161	4	2,5	161	1	0,6	160	2	1,0	161	-	-	5	-	-					
сточник	19	-	-	19	1	5,3	19	2	10,5	19	-	-	5	-	-					
доснабжения	19	-	-	19	1	5,3	19	2	10,5	19	-	-	5	-	-					
теред.	50	-	-	50	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-					
поступлением в	50	-	-	50	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-					
еть в	50	-	-	50	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-					
распределительной сети	92	4	4,3	92	-	-	-	-	-	92	-	-	-	-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ос. Украинский сего	13	-	-	13	-	-	1	-	-	13	-	-	-	-	-
сточник Одоснабжения	1	-	-	1	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-
аспределитель ой сети	12	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-
<u>Первореченское сего</u>	14	-	-	14	-	-	2	-	-	14	-	-	-	-	-
сточник Одоснабжения	2	-	-	2	-	-	2	-	-	2	-	-	-	-	-
аспределитель ой сети	12	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-
Итого:	188	4	2,1	188	1	0,5	23	2	8,6	139	-	-	5	-	-

Главный инженер

Начальник участка водоснабжения

Начальник лаборатории производственного контроля

Подкорытова Д.В.

Нереуцкий В.И.

Комлева Т.В.

АДМ. СМК № 285 А - АДМ. СМК № 385 А - АДМ. СМК № 465 А - АДМ. СМК № 750 А
 АДМ. СМК № 465 А - АДМ. СМК № 750 А